


RZUT PODDASZA

Stan projektowany:

- Oprow. natropowe panel LED 32W 4400lm IP44 840 40x60cm – np. Luxison Rubin LED 4400lm PLX E IP44 21 840/ 40x40 lub równoważne
- Oprow. liniowe natropowe panel LED 32W 4400lm 840 30x20cm – np. Luxison X-Line LED 4400 LM PLX E 24 840/L-1200 lub równoważne
- Wymiana źródła światła na LED E27 np.10W-o mocy światła nie większej niż istniejące
- Oprow. liniowe natropowe panel LED 36W 5200lm 840 – np. Luxison Neptun LED 5200lm PC Opal E IP65 840/10x120cm lub równoważne
- Oprow. wpuszczane do sufitów podwieszanych i nadładowy panel LED 36W 5400lm 840 60x60cm – np. Luxison Agat LED Smooth 5400lm PLX E 840/60x60 lub równoważne
- Oprow. wpuszczane do sufitów podwieszanych i nadładowy mikroprzymienny panel LED 36W 5400lm 840 60x60cm – np. Luxison Agat LED Smooth 5400lm Micro-PMW E 840/60x60 lub równoważne
- Oprow. wpuszczane do sufitów podwieszanych i nadładowy panel LED 36W do pom. czystych IP65 5400lm 840 60x60cm – np. Luxison Rubin Clean LED 5200lm Micro-PMW E 840/30x1200 lub równoważne
- Oprow. liniowe natropowe panel LED 36W do pom. czystych 5200lm 840 30x120cm mikroprzymienny – np. Luxison Rubin Clean LED 5200lm Micro-PMW E 840/30x1200 lub równoważne
- Oprow. nadciemno panel LED 18W 2000lm 840 – np. Luxison Amethyst LED 2000lm PC-E IP65 840 lub równoważne
- Oprow. liniowe natropowe panel LED 36W 5200lm IP44 840 30x120cm – np. Luxison Rubin Look LED IP44 5200lm 840/30x1200 lub równoważne
- Oprow. natropowe kwadratowe panel LED 36W mikroprzymienny 5200lm 840 60x60cm – np. Luxison Rubin Look LED IP44 5200lm Micro-PMW 840/60x60 lub równoważne
- Wymiana halogenu na LED

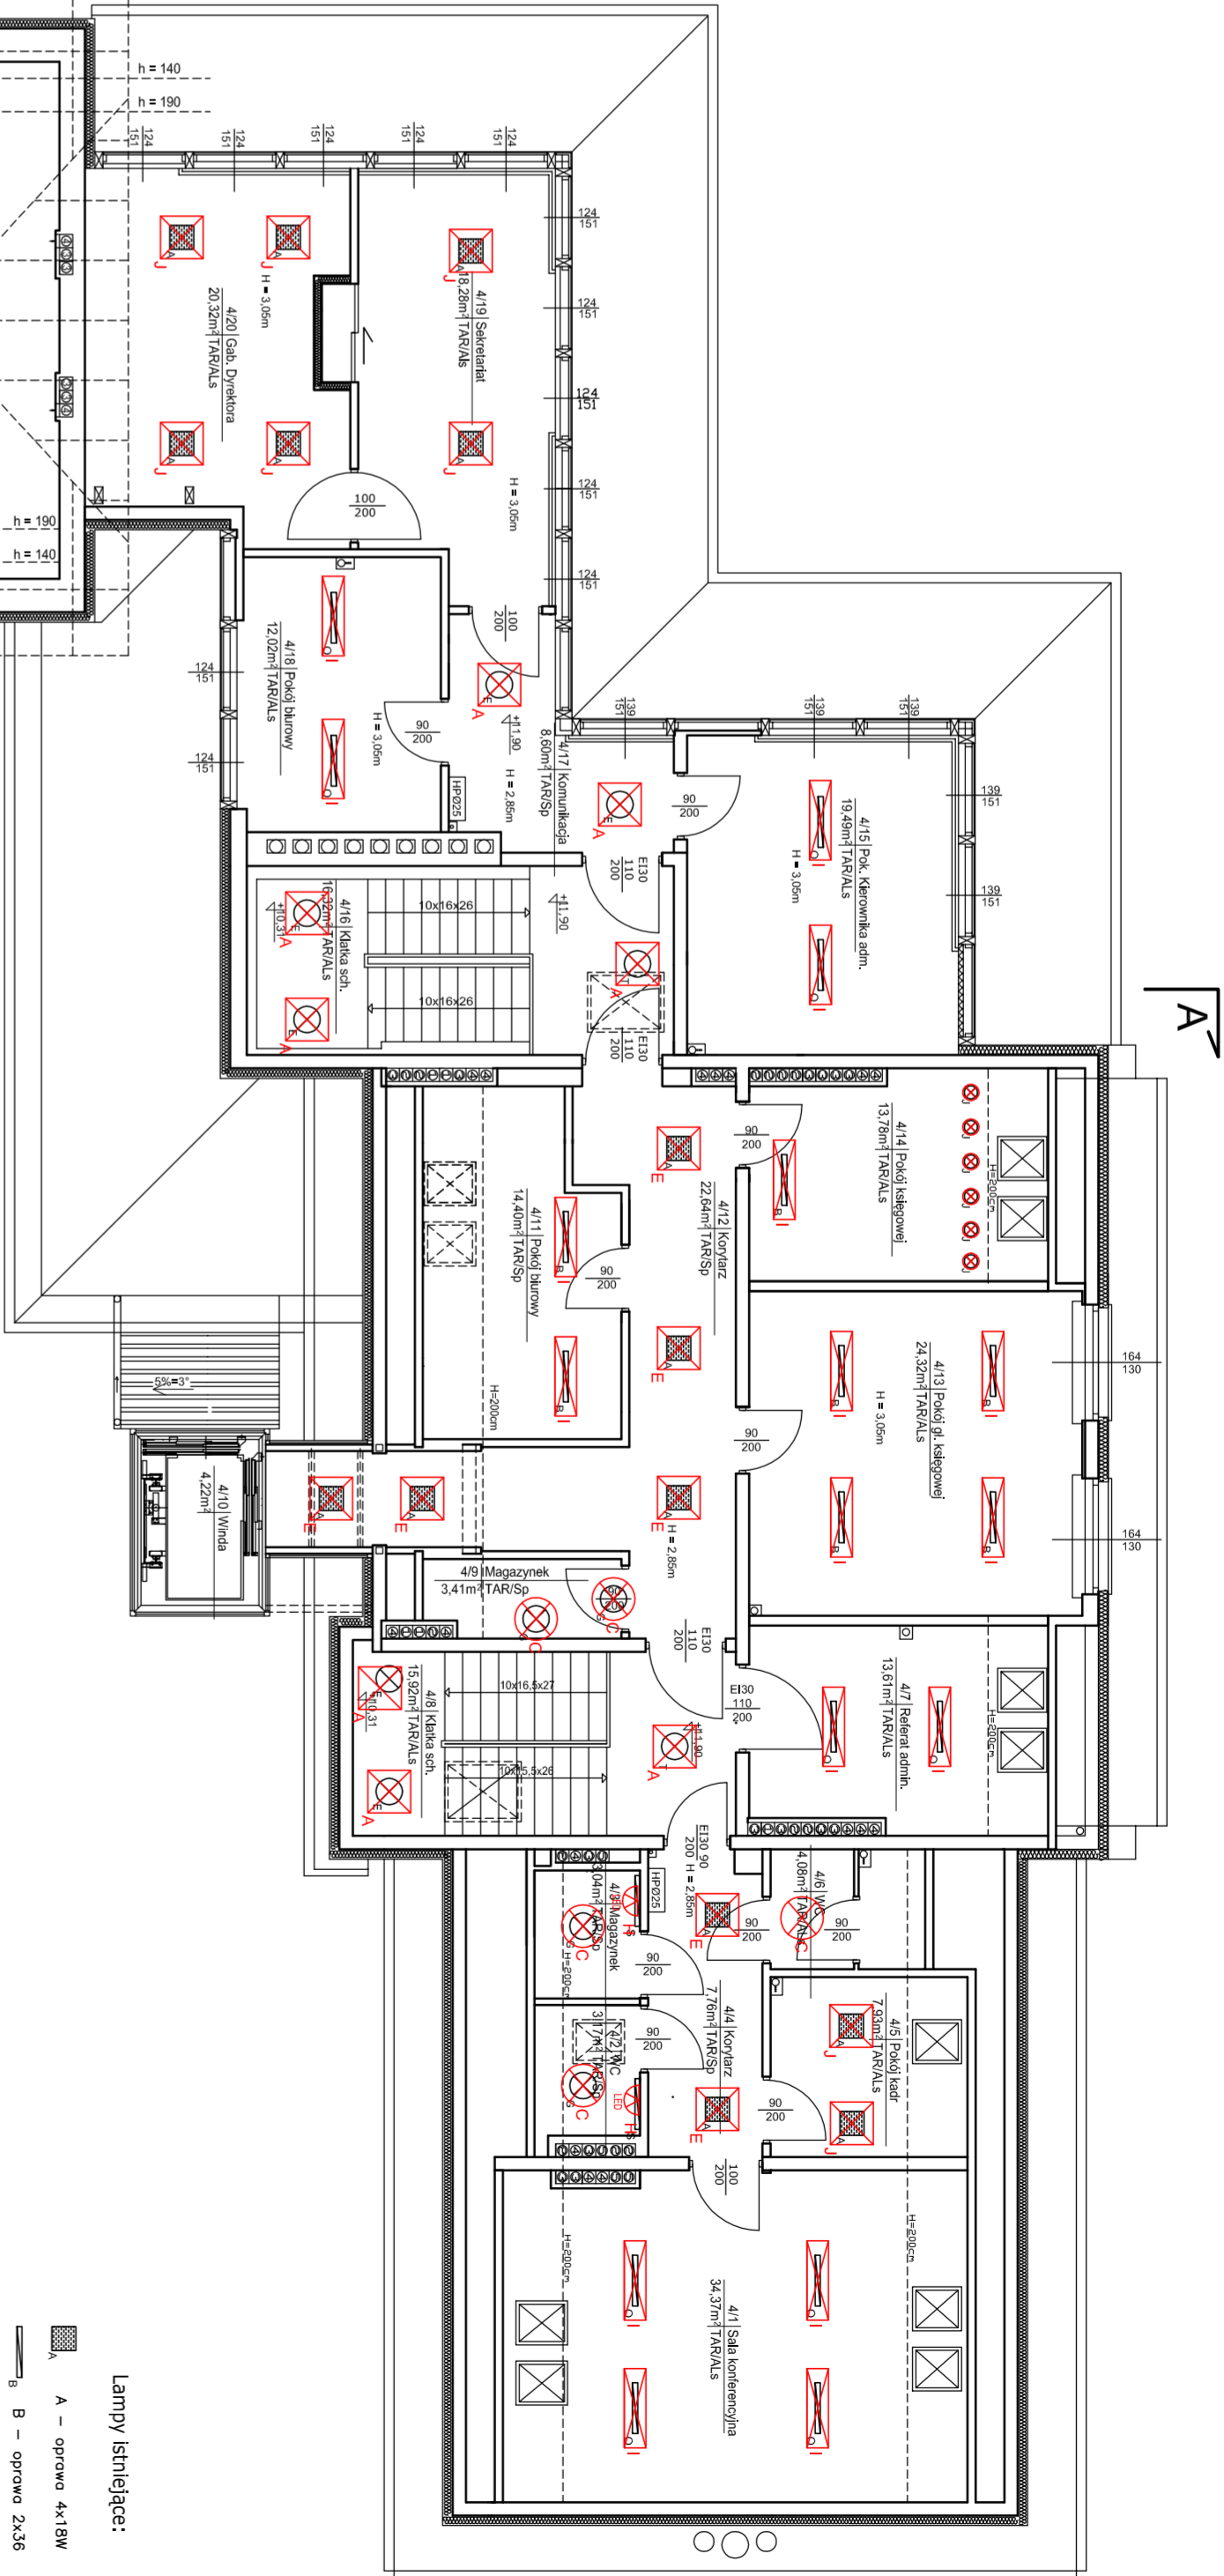

Lampy istniejące:

- A – oprawa 4x18W
- B – oprawa 2x35
- C – oprawa 1x35
- D – oprawa 2x18
- Oprawa 2x23
- Oprawa 2x40
- Oprawa 60W
- Oprawa żarówkowa – limit 2x40
- Oprawa żarówkowa 4x23
- halogen 35W
- K – oprawa 6x18
- Oprawa żarówkowa – limit 2x40
- Oprawa żarówkowa 8x60W
- Oprawa żarówkowa 2x26
- O – oprawa 2x28
- S – oprawa 1x18
- Oprawa żarówkowa 18W
- Oprawa żarówkowa 3x60W
- Oprawa żarówkowa 2x60W
- Oprawa 4x35W
- halogen 20W
- Oprawa żarówkowa 23W
- Oprawa żarówkowa 6x40W



PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY OŚWIETLENIA NA			
ENERGOOSZCZĘDNE LED BUDYNKU GŁÓWNEGO			
WATERKOCIEGIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI			
WATERKOCIEGIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI			
Tytuł	Ameryjska 21 1-405 OLSZTYNEK	data	02 GRZNIEREC 2017r.
autor	RZUT PODDASZA	projektant	Piotr Filipowski, SLMW 1983
opracowanie		rysownik	Robert Sztarbaumski SLMW 198
skorygowany		data	06 Paź. E6
skorygowany		data	02 GRZNIEREC 2017r.