


Rzut III piętra – regulacja instal. c.o.  
Skala 1:100

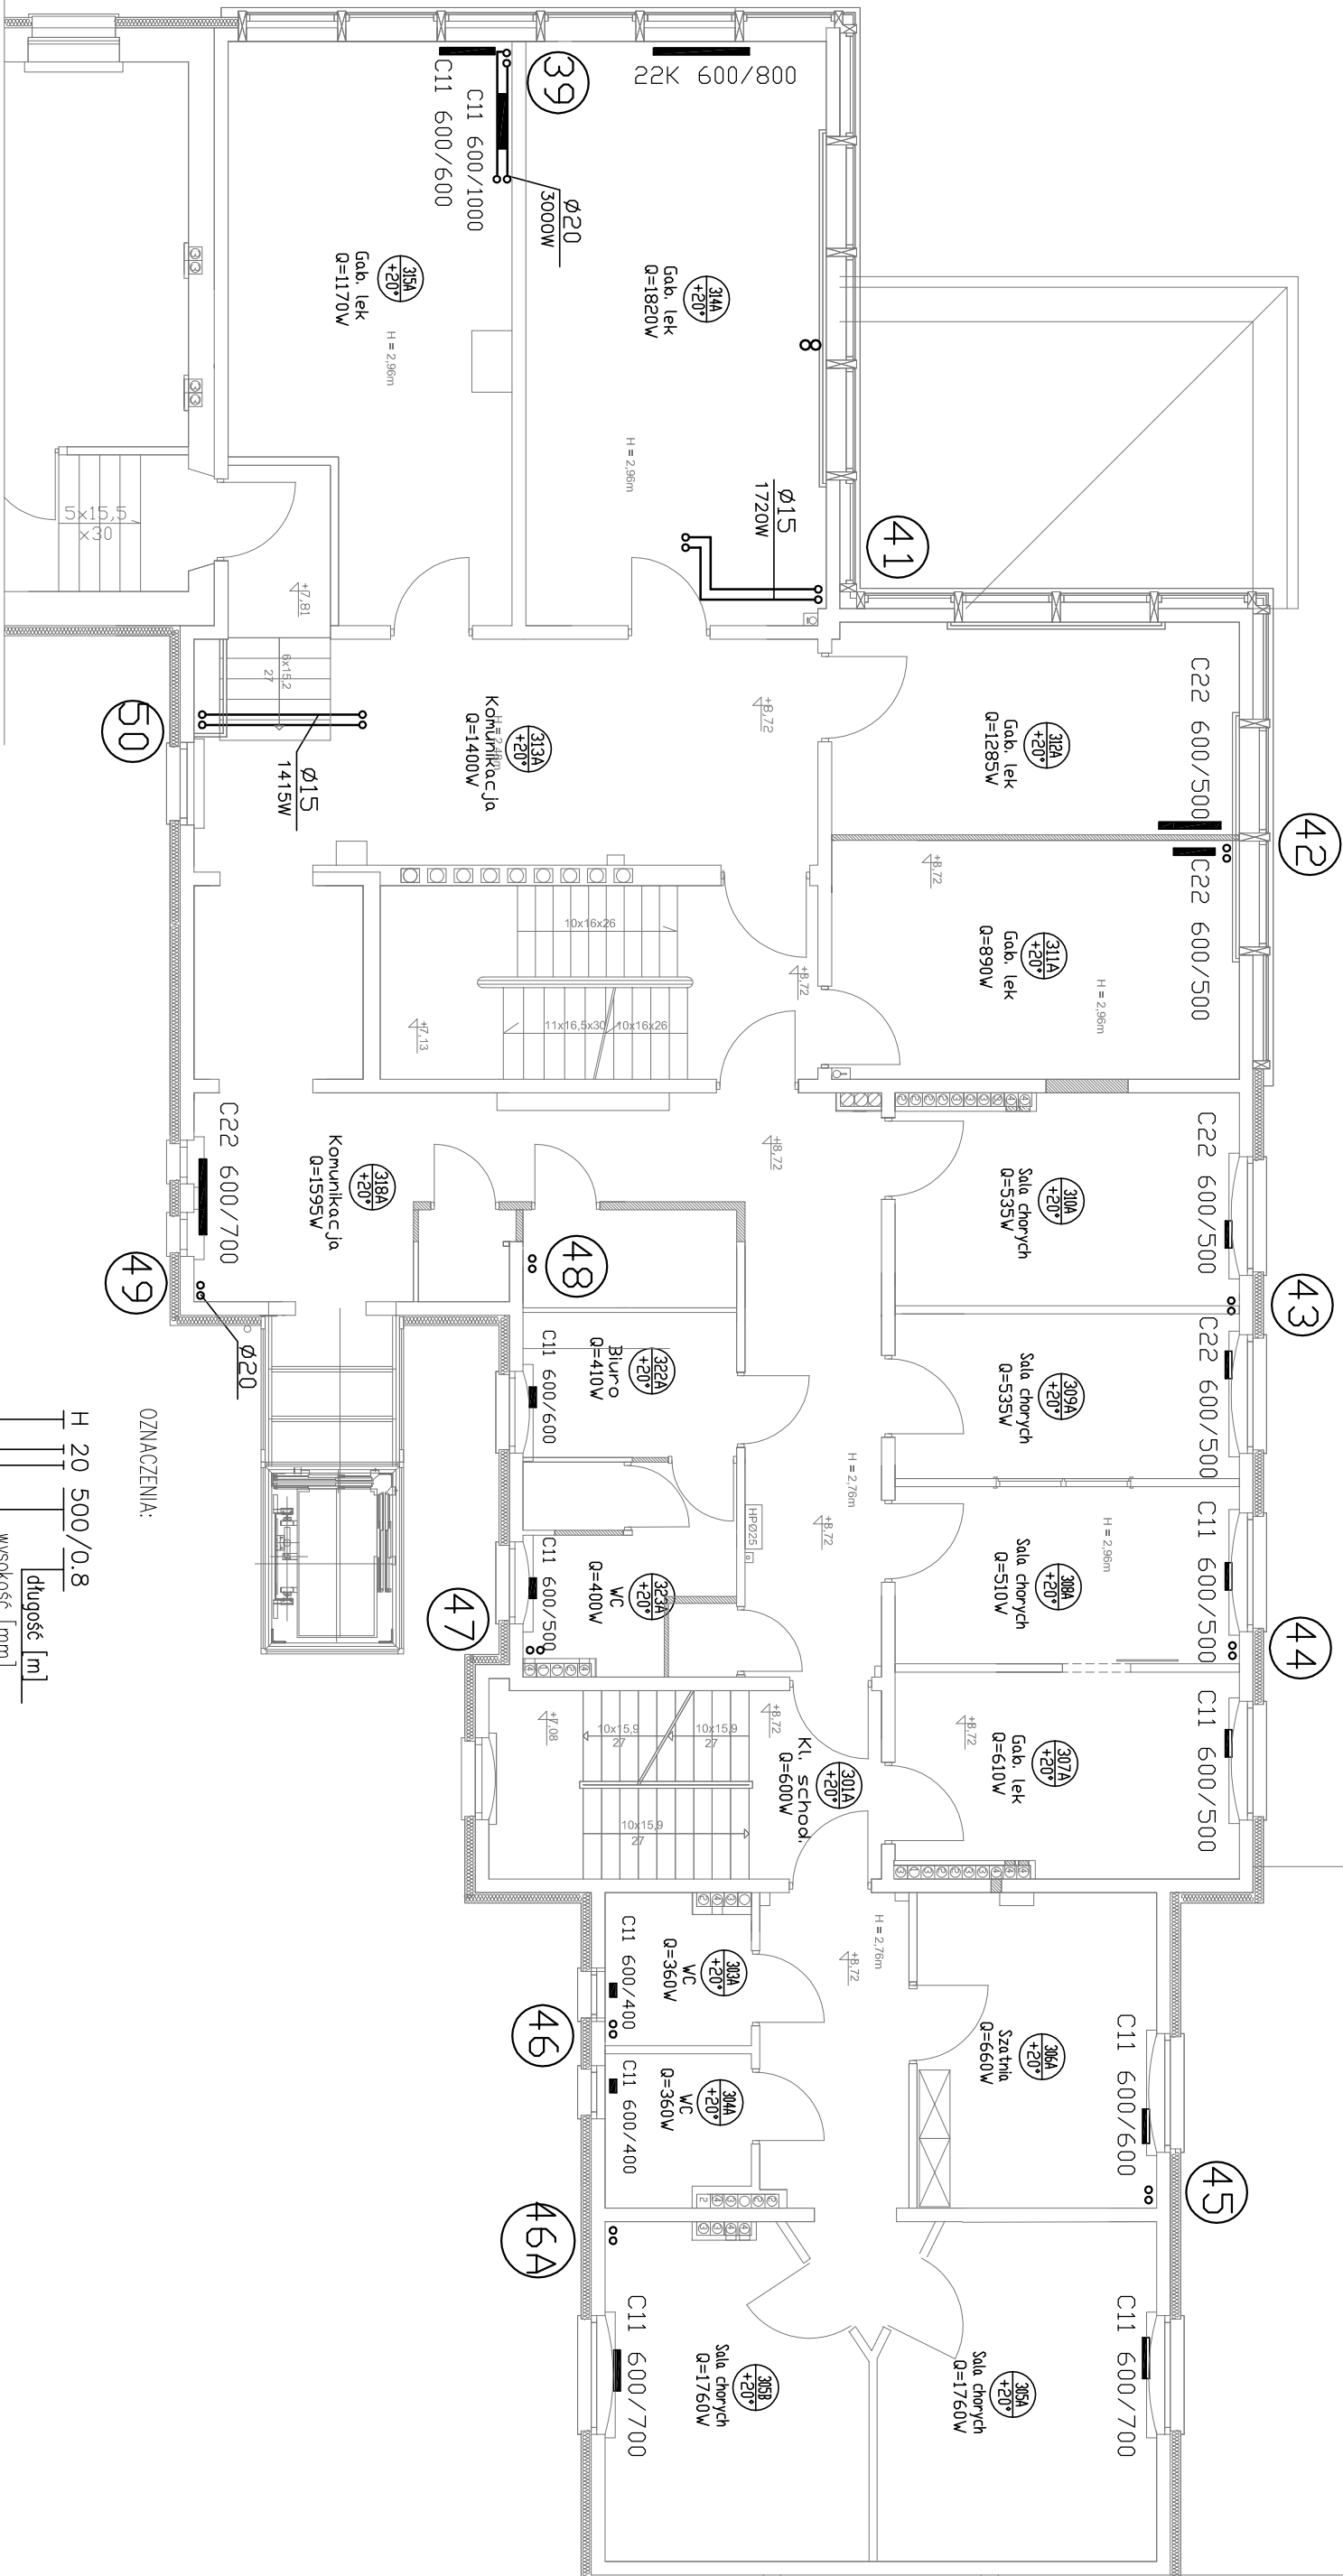

OZNACZENIA:

H 20 500/0.8

dlugość [m]

wysokość [mm]

ilość ożebrowań (0,1,2,3)

ilość płyt (1,2,3)

Typ grzejnika

H – G. płytowy higieniczny

z podłączeniem bocznym

C – G. płytowy z podłączeniem

bocznym

son – G. łazienkowy

TYTUŁ:	PROJEKT REGULACJI INST. C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE		
ADRES OBIEKTU:	Ameryka 21, 11-015 Olsztynek		
NAZWA RYSYNKU:	RZUT III PIĘTRA - REGULACJA INST. C.O.		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Romuald Szafranowski nr upr.: SUW 335/80	Podpis:	DATA: grudzień 2016
		SKALA: 1:100	NR RYS.: S5
		Brzoza:	SAUTYBARA